

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

# BAXI

## MAIN 24 Fi MAIN 24 i

Magas hozamú fali gázkazán  
Centrală termică de perete cu gaz, de înalt randament  
Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności  
Závěsný plynový kotel s vysokou účinností  
Настенные газовые котлы высокой тепловой отдачи

Felhasználói és szerelői kézikönyv  
Manual de instrucțiuni destinat utilizatorului și instalatorului  
Instrukcja dla użytkownika i instalatora  
Návod k použití určený pro uživatele a technika  
Руководство по эксплуатации для пользователя и установщика

CE 0051

A BAXI S.p.A. a lakossági hőfejlesztő és szaniter termékek (fali gázkazán, álló kazán, elektronos vízmelegítő és acél melegítőlappok) gyártásának egyik vezető európai képviselője, megszerelte az UNI EN ISO 9001 szabvány szerinti CSQ minősítést. Ez a minősítést igazolja, hogy a Bassano del Grabbán található BAXI S.p.A., amely a jelen katalógus gyártója, olyan minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amely a legzigorúbb előírásoknak – UNI EN ISO 9001 – is megfelel és a gyártás/disztribúció összes fázisát és szereplőjét lefedi.

BAXI S.p.A., una dintre cele mai mari companii din Europa, în domeniul producției de echipamente termice și sanitare de uz casnic (centrala termică de perete cu gaz, centrale termice de sol, boiler electrice și vase din oțel) a obținut certificarea CSQ în conformitate cu normele UNI EN ISO 9001. Acest document certifică faptul că Sistemul de Calitate folosit de BAXI S.p.A. din Bassano del Grappa, unde a fost fabricată această centrală, corespunde celei mai severe dintre norme – UNI EN ISO 9001 – cu privire la toate fazele de organizare și la procesul de producție/distribuție.

BAXI SA, jedan z liderów na europejskim rynku producentów urządzeń grzewczych do użytku domowego (kotły ścienne gazowe, kotły stojące, elektryczne podgrzewacze wody i stalowe płyty grzejne), otrzymał certyfikat CSQ według norm UNI EN ISO 9001. Atest ten gwarantuje, że System Kontroli Jakości stosowany w BAXI S.p.A. w Bassano del Grappa, gdzie wyprodukowano niniejszy kocioł, spełnia najbardziej rygorystyczną normę – UNI EN ISO 9001 – dotyczącą wszystkich faz organizacji i wszystkich uczestników procesu produkcji/dystrybucji.

BAXI a.s. je vodoučinným podnikem v oblasti výroby přístrojů k topení a ohřevu užitkové vody určených pro domácnosti (závěsné plynové kotle, stacionární kotle, elektrické ohřeváče vody a ocelové topná tělesa); podnik získal certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO 9001. Toto ověření je zárukou, že kvalitativní systém používaný v podniku BAXI a.s. v Bassano del Grappa, kde byl tento kotel vyroben, odpovídá nejprísnejší normě UNI EN ISO 9001, která se týká všech jednotlivých fází výrobního i distribučního procesu a příslušných pracovníků.

AO "BAXI", одно из ведущих предприятий в Европе по производству отопительного и сантехнического оборудования бытового назначения (в частности, настенные газовые котлы, напольные котлы, электрические водонагреватели и стальные нагревательные плиты), получило сертификат CSQ согласно норме UNI EN ISO 19000. Этот сертификат удостоверяет, что система контроля качества, применяемая на заводе АО "BAXI" в городе Бассано дел Граппа, где выпускаются эти котлы, удовлетворяет требованиям самой строгой нормы, т.е. UNI EN ISO 19000, которая касается всех фаз организации производства/быта и их участников.



## HU A környezeti hőmérséklet szabályozása

A berendezést a helyiségek hőmérsékletének szabályozásához szükséges szobatermosztáttal kell ellátni. Amennyiben ideiglenesen nincs szobatermosztát, az első bekapcsolás fázisában a szobahőmérsékletet a kapcsolóval lehet állítani (12).

A hőmérséklet emeléséhez a kezelőszervet az óramutató járásának irányában forgassuk, csökkentéséhez az ellenkező irányban. A láng elektronikus modulációja lehetővé teszi, hogy az égőhöz jutó gáz hozamának a tényleges hőcsere feltételeinek megfelelő szabályozásával a kazán elérje a kívánt hőmérsékletet.



## PL A hálózati melegvíz hőmérsékletének szabályozása

A gázszelap egy elektronikus lángmodulációs eszközzel van ellátva, amely a kezelőszerv állásának és a vízvételi mennyiségnek megfelelően (13) szabályozza a hálózati melegvizet.

Ez az elektronikus eszköz lehetővé teszi, hogy kismennyiségű vízvétel esetén is egyenletes hőmérsékletű víz távozzon a kazánból.

A hőmérséklet emeléséhez a kezelőszervet az óramutató járásának irányában forgassuk, csökkentéséhez az ellenkező irányban.





## A berendezés feltöltése

Fontos: A manométeren (14) rendszeresen ellenőrizzük, hogy a berendezés nyomása 0,7 és 1,5 bar között legyen. Túlnyomás esetén a kazán leeresztő csapjával érjük ezt el (3b ábra). Alacsony nyomás esetén a kazán feltöltő-csapjával érjük el a kívánt nyomást (3a ábra).

Javasoljuk, hogy a csap nyitását nagyon lassan végezzük, lehetővé téve ezzel a levegő leeresztését.

Ezalatt a művelet alatt a Nyár/Tél választókapcsoló (4. ábra 1.) OFF (0) pozícióban kell legyen.

Ha gyakran előfordul, hogy lecsökken a nyomás, kérje a hivatalos Vevőszolgálat segítségét.

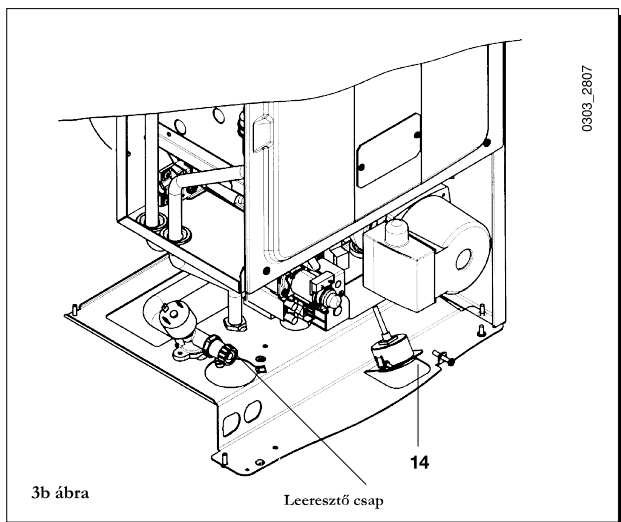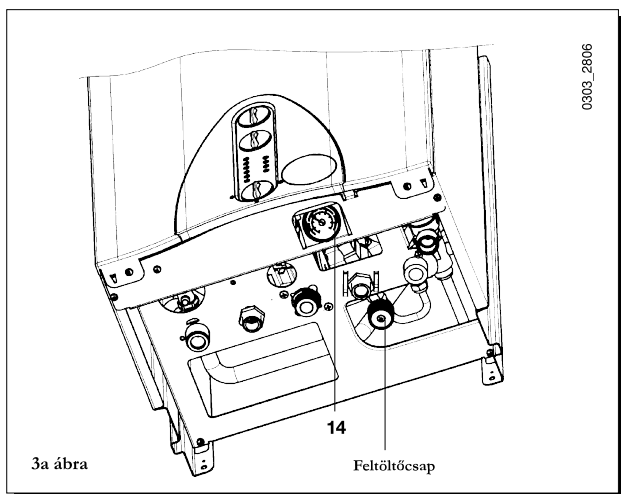

A kazán vízpresszósztáttal van ellátva, amely, vízkimaradás esetén nem engedi meg a kazán működését.

## A kazán kikapcsolása

A kazán kikapcsolásához áramtalanítsuk a berendezést. Ha a választókapcsoló (1) (0) pozícióban van, a kazán kikapcsolva marad, de a berendezés elektromos áramkörei áram alatt maradnak.

## A berendezés leállítása hosszabb időre

### Fagyvédelem

(fűtési kör)

Általában célszerű elkerülni a teljes fűtőberendezés víztelenítését, mivel a vízcsera a kazánban és a melegítőtestekben fokozza a vízkőlerakódást.

Ha télen a fűtőberendezést nem használjuk és fagyveszély van, tanácsos a berendezésben lévő vizet erre a célra szolgáló fagyállóval keverni (pl. glikol propilén vízkőoldóval és rozsdamentesítővel).

A kazán elektronikus vezérlésébe egy „fagymentes” funkció van beépítve, amely 5 °C-nál alacsonyabb odairányú hőmérséklet esetén az égőt addig működteti, amíg az odairányú hőmérséklet el nem éri a 30 °C-ot.

Ez a funkció készenlétben áll, ha:

- \* a kazán áram alatt van;
- \* van gáz;
- \* a berendezés hőmérséklete az előírás szerinti;
- \* a kazán nem blokkolt le.

### Gázcsere

A kazánok metángazzal és LPG-vel is tudnak működni.

Amennyiben a kazánt át kell állítani, forduljanak a hivatalos Vevőszolgálathoz.


## Jelzések – Biztonsági berendezések beavatkozása

- 1 Nyár-Tél-Reset választókapcsoló
- 2 Gázleállítás jelzése
- 3 Biztonsági termosztát beavatkozás jelzése
- 4 Huzat hiányának jelzése (🌀) vagy a füsttermostát beavatkozás jelzése (🏠)
- 5 Vízhiány jelzése
- 6 Hálózati víz szonda rendellenesség jelzése
- 7 Fűtési szonda rendellenesség jelzése
- 8 Feszültség jelenlét jelzése
- 9 HMV működés jelzése
- 10 Fűtési működés jelzése
- 11 Láng jelenlét jelzése

A 2-7 jelzések a fűtőberendezés, illetve a HMV által célrt hőmérsékletet mutatják attól függően, hogy fűtési, vagy HMV igény lép fel.

Rendellenesség esetén VILLOGÓ jel mutatja a rendellenesség típusát.

A kazán kapcsolószekrényén a (4) jelzés a hermetikus kamrás ráségített (🌀), vagy a természetes léghez (🏠) (ventilátor nélküli) modell szerint változik.

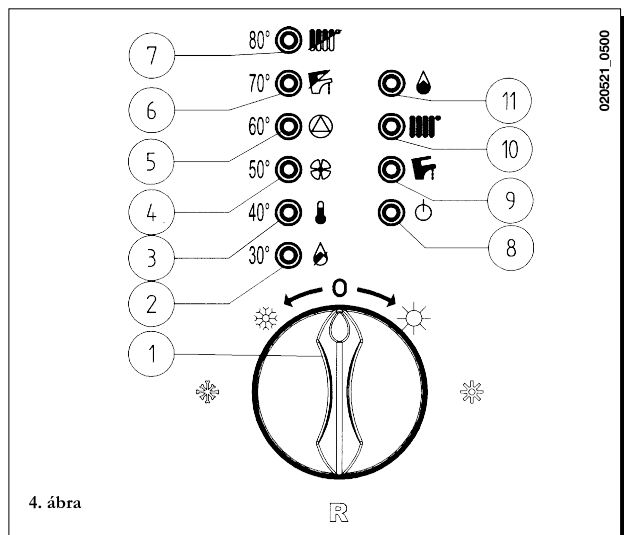



Rendellenes- ségek jelzése	Leírás	Helyreállítás
	Gázleállítás	Ideiglenesen állítsuk az 1 választókapcsolót  pozícióra
	A biztonsági termosztát beavatkozása	Ideiglenesen állítsuk az 1 választókapcsolót  pozícióra
	Nincs léghezát (MAIN 24 Fi)	Hívjuk ki a hivatalos Vevőszolgálatot
	Füsttermosztát beavatkozása (MAIN 24 i)	Ideiglenesen állítsuk az 1 választókapcsolót  pozícióra
	Vízhiány a fűtési körben	Lásd a berendezés feltöltéséről szóló fejezetet a 4. oldalon
	A HMV szonda meghibásodása	Hívjuk ki a hivatalos Vevőszolgálatot
	A fűtési szonda meghibásodása	Hívjuk ki a hivatalos Vevőszolgálatot
	Vízkelekodás a HMV körben	Hívjuk ki a hivatalos Vevőszolgálatot. Ideiglenesen állítsuk az 1 választókapcsolót  pozícióra.

Ha valamelyik biztonsági berendezés rendszeresen működésbe lép, forduljon a hivatalos Vevőszolgálathoz.

## Rendes karbantartási utasítás

A kazán tökéletes működési és biztonsági hatékonyságának biztosításához minden szezon végén felül kell vizsgáltatni a hivatalos Vevőszolgálattal.

A gondos karbantartás hozzájárul a berendezés gazdaságos üzemeltetéséhez.

A berendezés külső tisztításához ne használjon súrolószert, maró és/vagy gyúlékony anyagot (pl. benzin, alkohol, stb.), a tisztítást üzemem kívül helyezett berendezésnél kell végezni (lásd a kazán kikapcsolására vonatkozó fejezetet a 4. oldalon).