


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

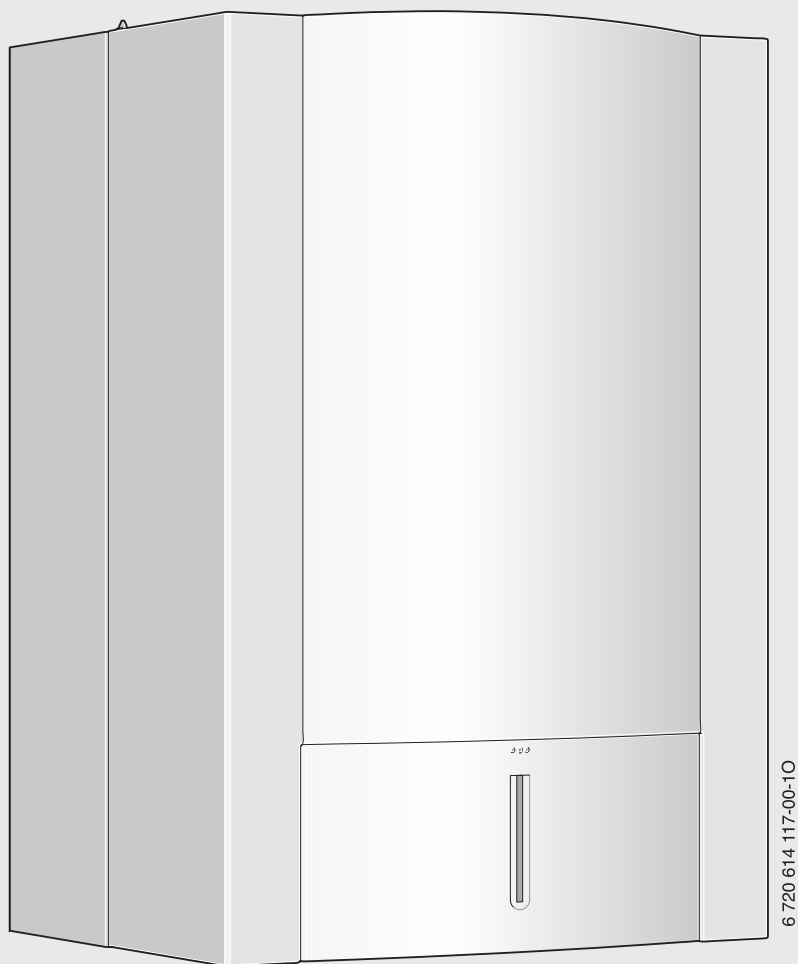

Fali gázkazán beépített melegvíz tárolóval

Gaz 5000 WT

ZWSE 24-5 MFK | ZWSE 28-5 MFK | ZWSE 24-5 MFA | ZWSE 28-5 MFA



BOSCH

Felszerelési és karbantartási útmutató szakembereknek

11 Függelék

11.1 Zavarok

Hányszor villog egymás után az ellenőrzőfény?	Leírás	Hibaelhárítás
1	Lángot nem ismeri fel.	Gázcsap nyitva van? Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását, a hálózati csatlakozást, a gyújtóelektrodát és kábelt, az ionizációs elektrodát a kábelrel együtt.
2	A hőmérséklet határoló kioldott.	Ellenőrizze a rendszer nyomását, a hőmérséklet-érzékelőt, a szivattyú működését, a biztosítékot a nyomtatott áramkörön, légtelenítse a készüléket.
3	Hibás hőmérsékletérzékelő.	Ellenőrizze az előremenő víz hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábelt. Ellenőrizze a tartályt vízkövesedés szempontjából.
4	...MFA A nyomáskülönbség-kapcsoló nyugalmi állapotban nem nyit.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót, az összekötőtömlőket és a kábeleket.
	A nyomáskülönbség-kapcsoló nem zár.	Ellenőrizze a nyomáskülönbség-kapcsolót, az összekötőtömlőket és a kábeleket.
	A nyomáskülönbség-kapcsoló üzem közben kinyitott.	Ellenőrizze a ventilátort és a kábeleket. Ellenőrizze a füstgázvezetést.
	...MFK Füstgázkilépés az áramlásbiztosítóból.	Ellenőrizze a füstgázszakaszt.
	Füstgázkilépés az égőkamrából.	Ellenőrizze a hőcserélő elszennyeződését.
	A készülék nem ismerte fel a füstgáz hőmérséklet-érzékelőt.	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelőt és a csatlakozókábel szakadását.
5	Belső hiba	Ellenőrizze az érintkezőket és a gyújtóvezetékek megfelelő helyzetét és szükség esetén cserélje ki a vezérlő panelt.
		Ellenőrizze a kódoló dugót és a rövidzárat a 8-9 pontok között

12. tábl. HHibajelzések a kék ellenőrzésen keresztül