

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

WESTEN

BOYLER 240

BOYLER 280

Επίτοιχοι λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης με ταχεία συσσώρευση

Nagyteljesítményű gyorsakkumulációs fali gázkazánok

Centrale termice de perete cu gaz, de înalt randament, cu acumulare rapidă

Настенные газовые котлы высокой производительности быстрого нагрева

Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

Kézikönyv a felhasználó és a szerelő részére

Manual de instrucțiuni destinat utilizatorului și instalatorului

Руководство к пользованию, предназначенное для пользователя и установщика

CE 0051

A kazán fel van szerelve hidraulikus differenciál-presszosztáttal, amely a szivattyú akadályoztatása, vagy vízhiány esetén nem engedélyezi a kazán működését.

A kazán kikapcsolása

A kazán kikapcsolásához az (1) gombot el kell fordítani a (0) pozícióba. Ezzel megszűnik a kazán áramellátása.



A készülék leállítása hosszú időtartamra

Fagyvédelem

Helyesítható az a gyakorlat, ha kerüli az egész fűtőberendezés víztelenítését, mivel a vízcserek a kazán és a fűtőtestek belsejében ugyancsak használatlan és káros mészköves lerakódásokat okoznak. Amennyiben a tél folyamán nem használja a termikus berendezést, és amennyiben fennáll a fagyveszély, ajánlott a víz keverése erre a speciális célra gyártott alkalmas fagyálló oldatokkal (Pl. propilén-glikol kővesedés- és korróziógátlókkal).

A kazán elektromos rendszere fel van szerelve fűtési és vízhasználati módban működő "fagy-mentesítő" funkcióval.

Ez a funkció az alábbi esetekben operatív módon működik:

- * a kazán elektromos táplálást kap;
- * az (1) szelektor nincs (0) pozícióra állítva;
- * van gázellátás;
- * a berendezés nyomása megfelel az előírtnak;
- * a kazán nincs leblokkolva.



Gázcsere

A kazánok képesek működésre akár metángázzal, akár GPL gázzal (cseppfolyósított szénhidrogén-gáz). Amennyiben átalakítás válik szükségessé, forduljon a meghatalmazott Műszaki Segélyszolgálatához.

A 2 ÷ 7 kijelzők a fűtőberendezés által elért hőmérsékletet mutatják. Rendellenesség esetén egy VILLOGÓ jelzőlámpa mutatja a rendellenesség természetét. Amennyiben a 6 és a 7 jelzőlámpák egyidejűleg villognak, azt jelzik, hogy megsérült a vízforraló szondája.

A kazán vezérlőpanelén lévő (4) kijelzőhöz kapcsolódóan szerepeltethetik a kényszer-áramlású szivárgásmentes kazánmodell szimbólumát , vagy a természetes légvezetés (ventilátor nélkül) modell szimbólumát .

E rendellenességek (, , ) valamelyikének a jelentkezésekor az (1) gombnak a pillanatnyi

(R) pozícióba történő elfordításával vissza lehet állítani a normális működési feltételeket. Ezeknek a

rendellenességeknek (, ) a jelentkezésekor egyidejűleg villog a () kijelző is.

Az (5) kijelző bekapcsolódása esetén ellenőrizni kell, hogy a készülék nyomása megfelel-e a 6. oldalon lévő fejezetben megadottaknak.

Amennyiben e biztonsági eszközök valamelyike ismétlődően működésbe lép, konzultáljon a meghatalmazott Műszaki Segélyszolgálatával.

Utasítások a rendes karbantartáshoz


A kazán tökéletes biztonsági és működési hatékonyságának a biztosítása érdekében a meghatalmazott Műszaki Segélyszolgálat minden évszak végén ellenőriztetni kell a kazánt.

A körülmények között végrehajtott karbantartás mindig megtakarítást jelent a berendezés fenntartásában.

A készülék külső tisztítását ne végezze karcos, agresszív és/vagy erősen gyulladékos anyagokkal (Pl. benzin, alkoholféleségek, stb.), és mindenképpen a készülék kikapcsolt állapotában végezze. (Ld. a kazán kikapcsolásáról szóló fejezetet a 45. oldalon).

Jelzések - a biztonsági berendezések működésbe lépése

- 1 Nyár-tél szelektor - Újraindítás
- 2 Gázlezáró kijelző
- 3 A biztonsági termosztát működésbe lépésének a kijelzője
- 4 A légvezetés-hiány, vagy a fűtő-termosztát működésbe lépésének a kijelzője
- 5 A vízhiány, vagy a szivattyúállás kijelzője
- 6 A háztartási / szaniter szonda rendellenességének a kijelzője
- 7 A fűtőszonda rendellenességének a kijelzője
- 8 Feszültségkijelző
- 9 Háztartási/használati működés kijelzője
- 10 Fűtőműködtetés kijelzője
- 11 Égőkijelző

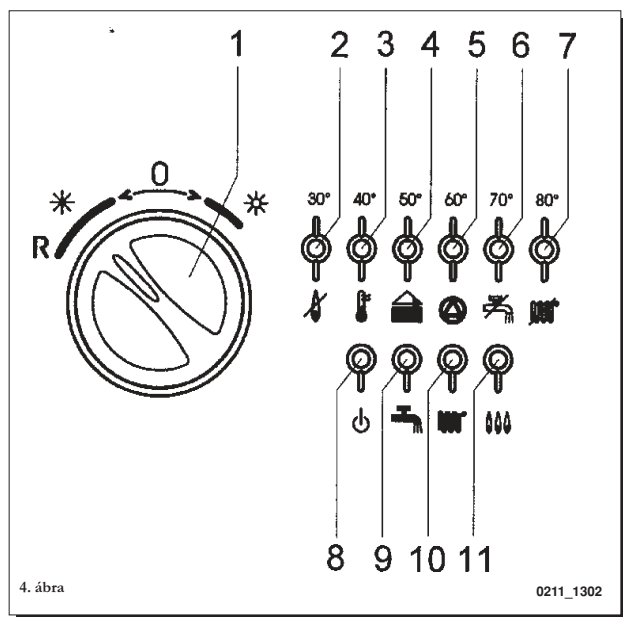

4. ábra

0211_1302